


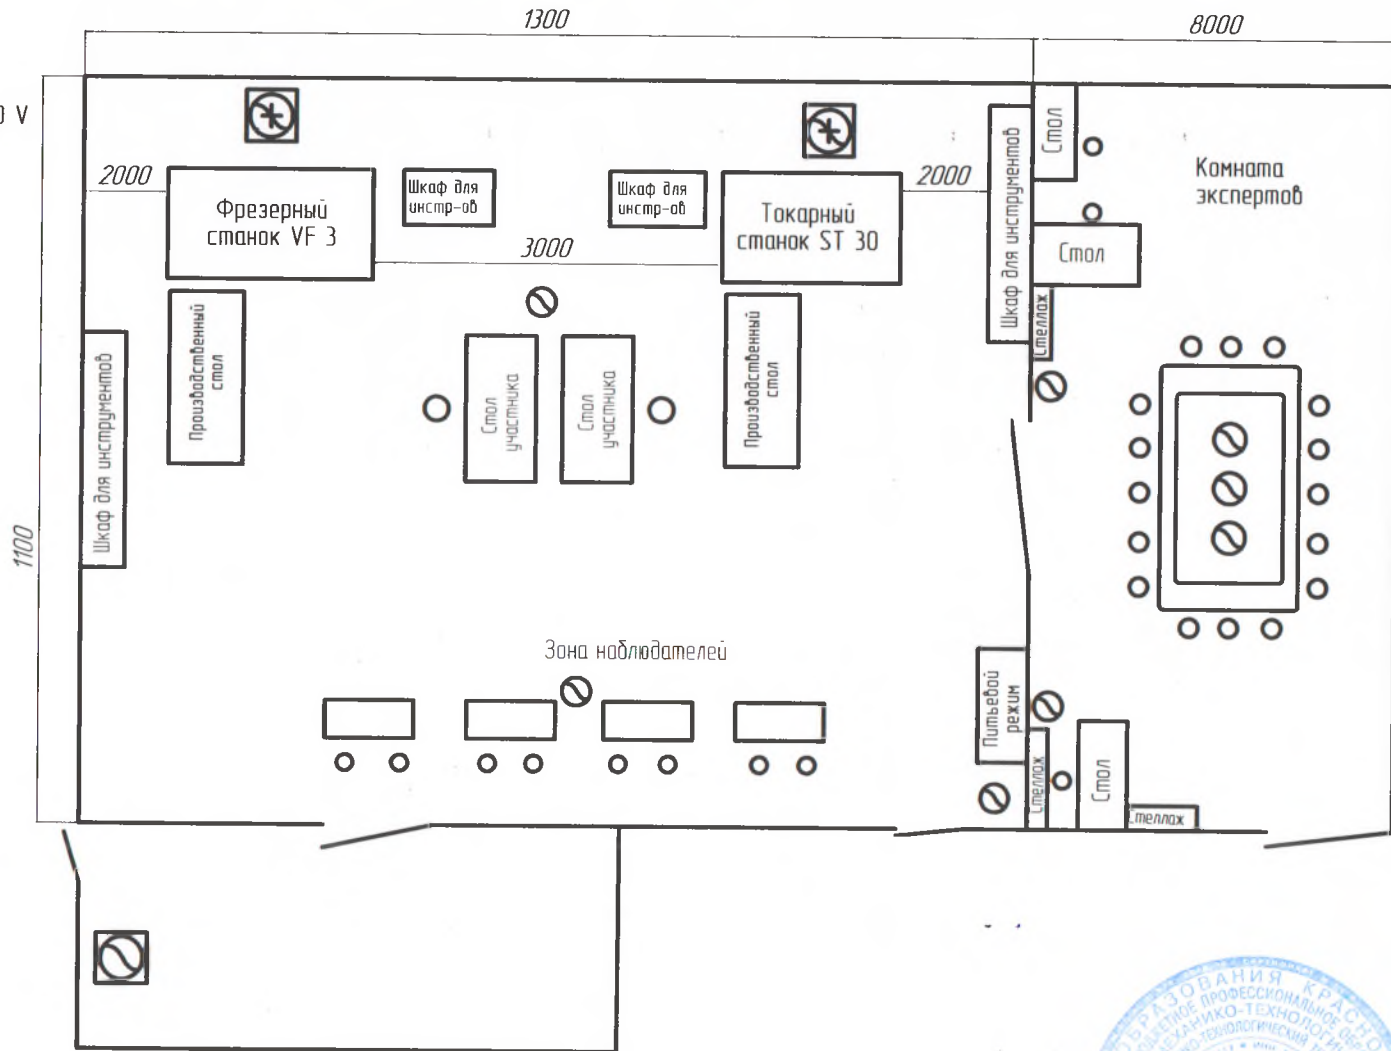


План застройки площадки по компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ"

-  Воздух 7 бар
-  Электропитание для станков 380 V
-  Розетка 220 V для орг. техники



Директор КГБПОУ
"Сосновоборский механико-технологический техникум"



А.В. Кривулин