

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Березовскому и Манскому районам

662521, п. Берёзовка, ул. Солнечная, дом 2, тел. 8(39175)2-21-36, (ofps3gpn@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРА-
ЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
БЕРЕЗОВСКОМУ И МАНСКОМУ РАЙОНАМ
(ОНДиПР по Березовскому и Манскому районам
ГУ МЧС России по Красноярскому краю)
ул. Солнечная, 2, п. Березовка,
Березовский район Красноярский край,
662521

Телефон: (39175) 2-21-36
E-mail: ofps3gpn@mchskrsk.ru

19.09.2023 №ИВ-237-2-17-812

На № _____ от _____

КГБПОУ «Сосновоборский МТТ»

ул. Юности, д. 7, г. Сосновоборск,
Красноярский край 662500

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №367

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

19 сентября 2023 года

п. Березовка

Я. главный государственный инспектор Березовского и Манского районов Красноярско-
го края по пожарному надзору Мазуров Сергей Александрович

(должность (по ГПН), фамилия, имя, отчество)

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении №367 от «06» сентя-
бря 2023 года, возбужденного государственным инспектором Березовского и Манского районов
Красноярского края по пожарному надзору Дамаевой Ю.В.

(должность (по ГПН), фамилия, имя, отчество)

по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении директора КГБПОУ "Сосновоборский МТТ" Кри-
вулина Алексея Викторовича

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие
его совершению, а именно: во исполнение решения заместителя главного государственного
инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору
Кадерова А.Ю. № 270 от 11.08.2023 г., при проведении внеплановой выездной проверки за

соблюдением обязательных требований пожарной безопасности на территории, в помещениях и зданиях КГБПОУ "Сосновоборский МТТ", расположенных по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборска, ул. Юности 7;

Красноярский край, г. Сосновоборска, ул. Труда 21

Согласно протокола об административных правонарушениях от "06" сентября 2023 г. №367, составленных государственным инспектором Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Дамаевой Ю.В. и подписанным директором КГБПОУ "Сосновоборский МТТ" Кривулиным А.В., должностное лицо — директор КГБПОУ "Сосновоборский МТТ" Кривулин А.В., не обеспечил выполнение требований: Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020, а именно:

По адресу: 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, Труда, 21 : - Отсутствуют системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в мастерской;

- Помещение мастерской (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1), не разделено с помещением техникума (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;

- Руководитель организации не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2,;

- При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования конструкций кровли

по адресу: 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, Юности, 7:

- Отсутствуют системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в мастерской;

- При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования конструкций кровли.

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; существо нарушения или невыполнения)

Невыполнение указанных требований стало возможным: из-за отсутствия должного контроля со стороны руководителя учреждения

(причины и условия невыполнения требований пожарной безопасности)

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.


Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, и в течение **1 месяца** со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

662521, п. Берёзовка, ул. Солнечная, дом 2, тел. 8-950-987-10-16, ofps3gpn@mchskrsk.ru, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому и Манскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

Главный государственный инспектор
Березовского и Манского районов
Красноярского края по пожарному надзору

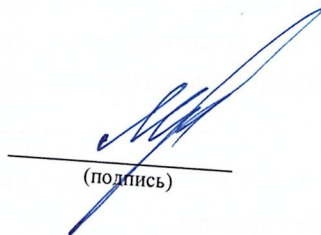

С.А. Мазуров

(подпись)

Настоящее представление получил _____

дата, Ф.И.О.

Представление направлено _____

подпись

дата, исходящий №

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19